


Videbæk Varme A/S

Fjernvarmedeklaration 2025


Data fra 2024

Energi brugt per leveret varme: 1,14


Vedvarende energi

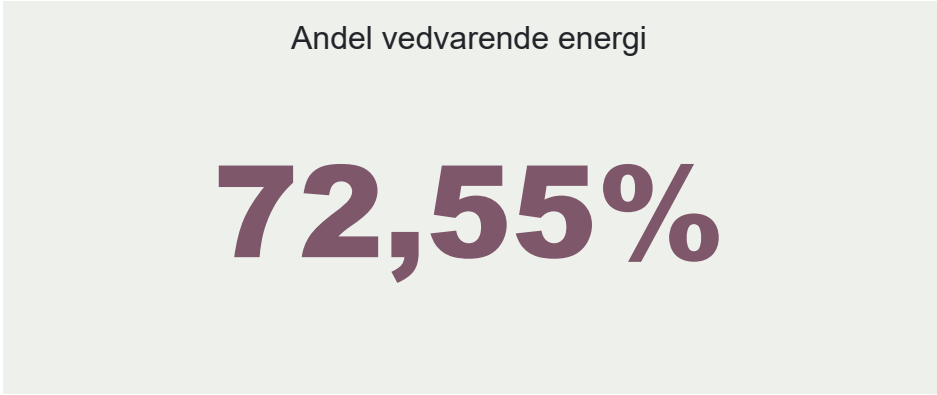

Rangering - CO₂ udledning

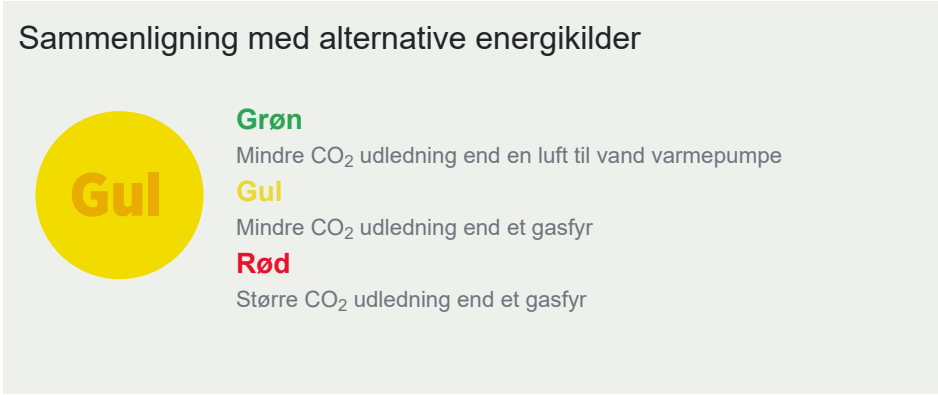

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

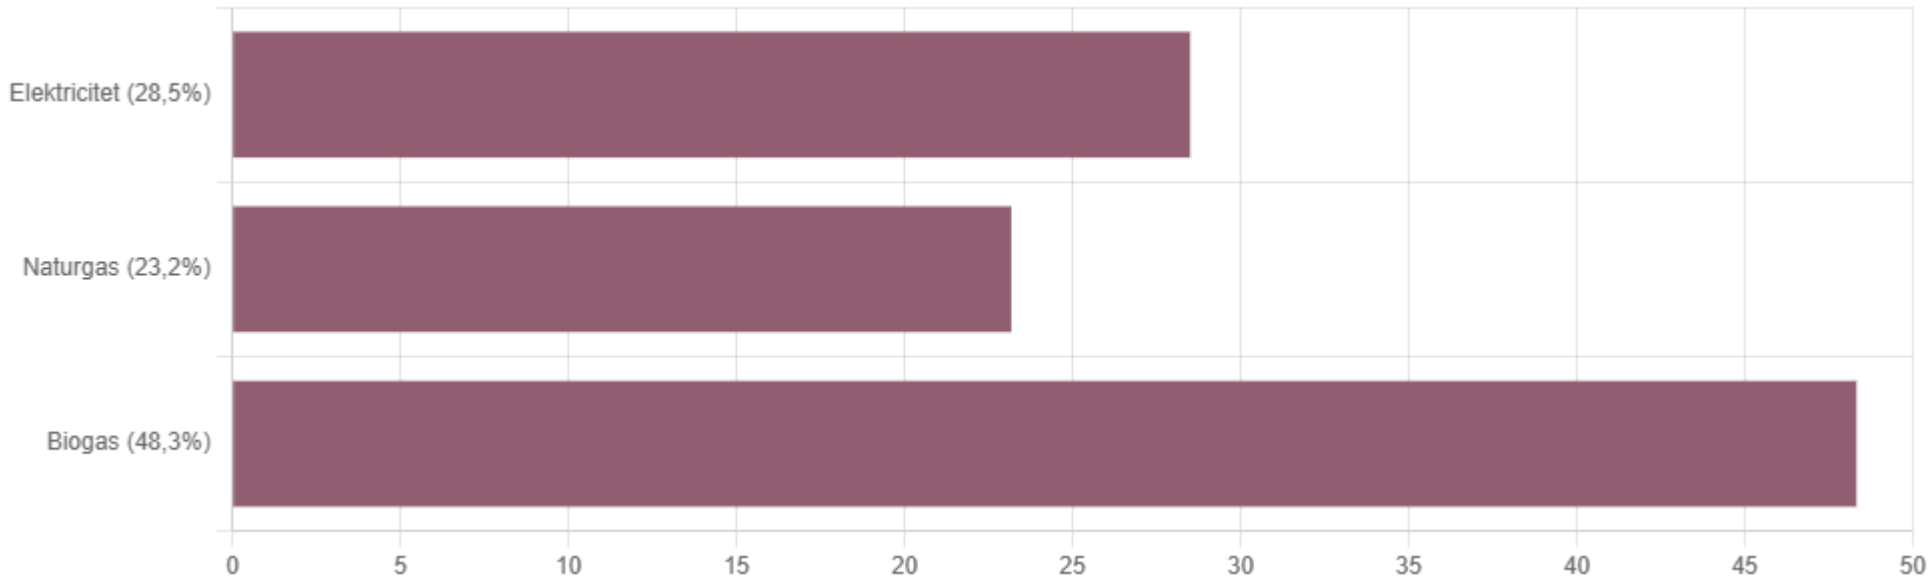

Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	17,8	kg/GJ	64,2	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	307,5	g/GJ	1107,0	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	1,1	g/GJ	4,0	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	26,8	kg/GJ	96,3	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	12,2	g/GJ	43,9	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	151,5	g/GJ	545,4	mg/kWh
CO (Kulilte)	186,4	g/GJ	671,0	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	28,4	g/GJ	102,2	mg/kWh
Partikler (TSP)	2,6	g/GJ	9,4	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Videbæk Varme A/S
CVR: 33258445
Godthåbsvej 3 | 6920 Videbæk
+45 97 17 16 88 | jg@videnergi.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.